


Übersicht der Trinkwasser - Härte im Versorgungsbereich der Stadtwerke Remagen Betriebszweig Wasserversorgung

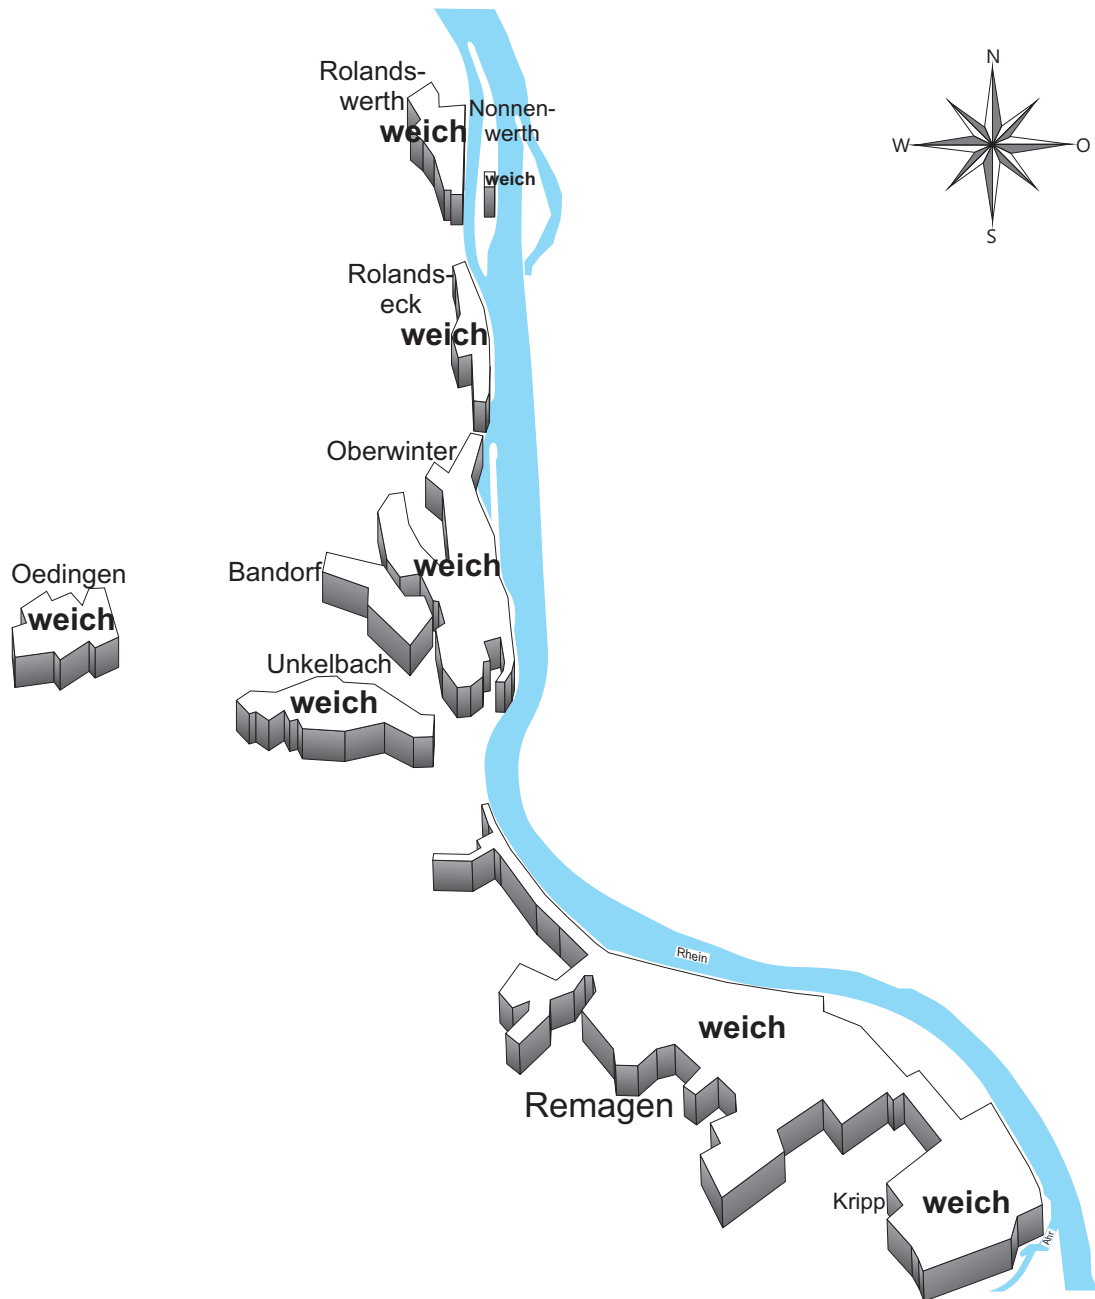

Härtebereich weich = weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 0° - $\leq 8,4^{\circ}$ dH)

Härtebereich mittel = 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht $8,4^{\circ}$ bis 14° dH)

Härtebereich hart = mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als $\geq 14^{\circ}$ dH)